

ワールドウィング神戸店 換気状況

作成日 2020.5.15

当施設のある東神戸センタービルでは、施設空調システムにより

24 時間常時換気を徹底しております。

さらに、ビル管理法に基づき二酸化炭素濃度を 1,000ppm 以下に抑えるべく、二酸化炭素濃度計（写真）を使用し**常時モニタリングを実施**しております。

・東神戸センタービル



・二酸化炭素濃度計



・常時モニタリングを実施

2020年3月25日(水) 二酸化炭素濃度推移		
最大	最低	平均
909	405	642
時間	二酸化炭素濃度 Ppm	
10:05:46	593	
10:08:46	501	
10:11:46	525	
10:14:46	525	
10:17:46	549	
10:20:46	551	
10:23:46	565	
10:26:46	589	
10:29:46	624	
10:32:46	659	
10:35:46	685	
10:38:46	683	
10:41:46	698	
10:44:46	700	
10:47:46	695	
10:50:46	721	
10:53:46	740	
10:56:46	734	
10:59:46	746	
11:02:46	789	
11:05:46	802	
11:08:46	826	
11:11:46	805	
11:14:46	796	
11:17:46	824	
11:20:46	850	
11:23:46	841	
11:26:46	850	
11:29:46	897	
11:32:46	903	
11:35:46	892	
11:38:46	909	
11:41:46	874	
11:44:46	859	
11:47:46	842	

【施設空調システムに関して】

吸排気口がある屋上建屋にて、施設内の空気を排出し外気を取り込んでいます。

・ 吸排気口がある屋上建屋



・ 外調機排気ファン



・ 外調機給気ファン (給気フィルター)




●当ビルの空調システムの図面

・ 屋上部分


FS(ファンサプライ=給気)

FE(ファンイジェクト=排気)

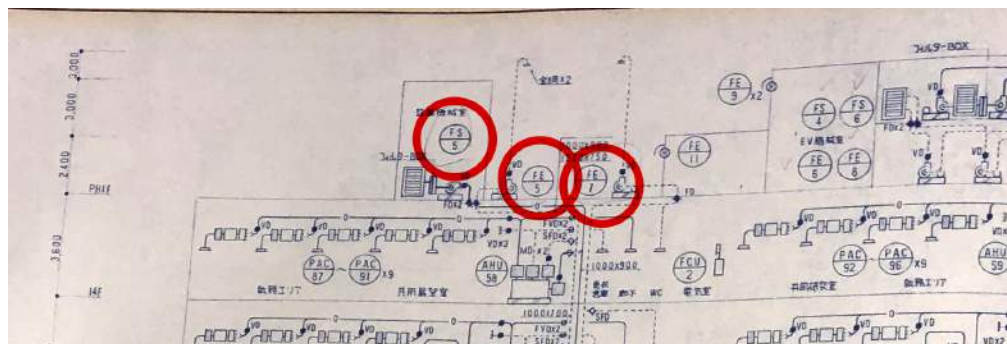

・ 2F部分

AHU(エアーハンドリングユニット=空調システム)

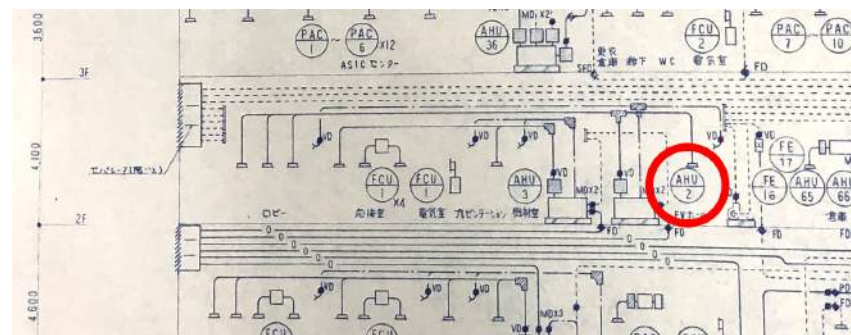

①送風口(給気)

〈トレーニングフロア〉 30 個

〈男性更衣室〉 2 個

〈女性更衣室〉 4 個



②換気スリット(排出)

〈トレーニングフロア〉 全体

〈男性更衣室〉 全体

〈女性更衣室〉 全体

②換気スリット(排出)

・トレーニングフロア

・男性更衣室

・女性更衣室



●換気専用ファン

〈男性更衣室〉 1台



〈女性更衣室〉 1台

